

平成23年(ワ)第886号 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件

原 告 石 垣 清 水 外33名

被 告 中 部 電 力 株 式 会 社

上 申 書

平成27年1月19日

静岡地方裁判所民事第2部合議B係 御中

被告訴訟代理人弁護士

奥 村

糺 軌

外12名



平成25年3月14日付け準備書面(4)において、本文に誤記があったため下記1のとおり訂正し、併せて下記2のとおり図を差し替える。


記

1 本文の訂正

該当箇所 (頁・行数)	訂正前	訂正後
8頁・23行目	鉄筋コンクリート壁(厚さ約2m)	鋼板とコンクリートからなる壁(厚さ約2m)
8頁・25行目, 9頁1行目	側面の鉄筋コンクリート壁	側面の鋼板とコンクリートからなる壁
9頁1行目	上記厚さ約2mの鉄筋コンクリート壁	上記厚さ約2mの鋼板とコンクリートからなる壁

2 図の差し替え

29頁・図2左(下)図

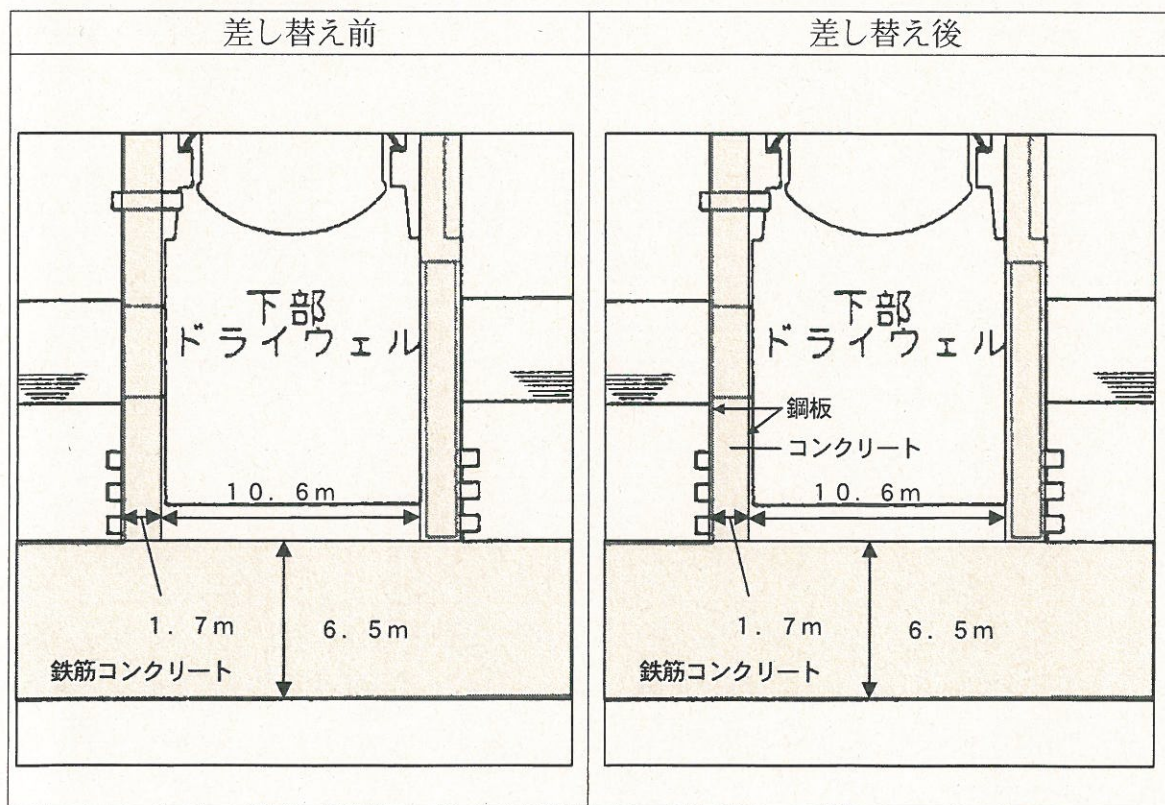

以上